


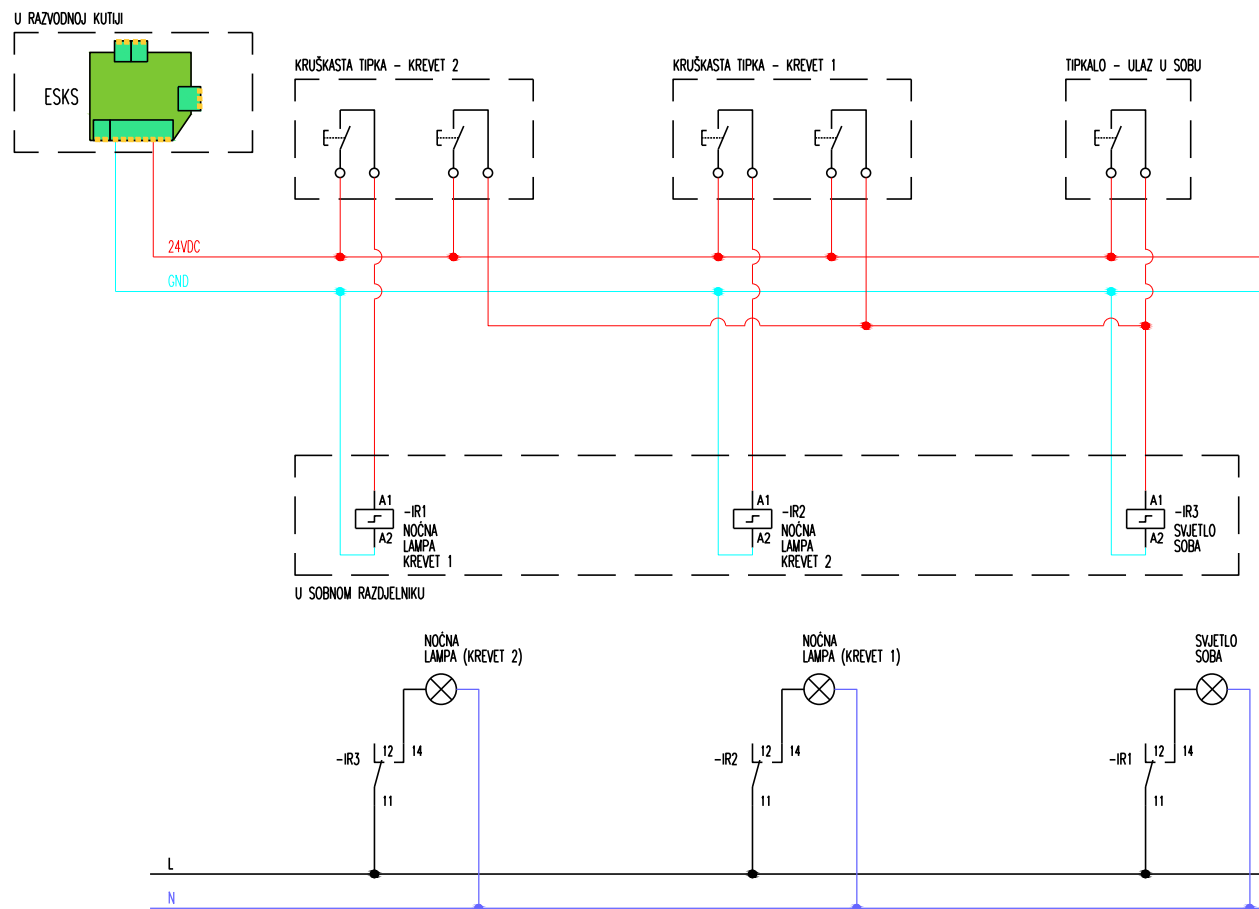

NAPOMENA:

ESKS potrebno je ugraditi u razvodnu kutiju (u zidu) iznad NurseTab displaya u sobi.

Impulsni releji za rasvjetu potrebno je ugraditi u sobni razdjelnik.

LEGENDA :

	SUČELJE SESTRINSKOG POZIVNOG SUSTAVA
	IMPULSNI RELEJ (BISTABIL), 24VDC
	RASVJETNO TIJELO
	TIPKALO NA KRUŠKASTOJ TIPKI

REVIZIJA	DATUM REVIZIJE
04	
03	
02	
01	



NOVATEC d.o.o. LABIN
52220 LABIN, Marčilnica 70
tel. 052/851-193, fax. 052/857-378
e-mail: novatec@novatec.hr

INVESTITOR:
"THALASSOTHERAPIA"- SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI
SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
Ulica Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija

GRADEVINA:
FIZIJARIJA - SANACIJA
3.KATA

PROJEKTANT :
MARIJAN ILIJAŠIĆ mag.ing.el.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT -
PROJEKT NISKONAPONSKE INSTALACIJE
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
FIZ-19

MJERILO: - BR.PROJEKTA: HB19009-GL BR.NACRTA: 04.02

RAZINA OBRADE:
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:
PRINCIPIJELNA SHEMA
SPAJANJA UPRAVLJANJA
RASVJETOM UNUTAR SOBA

DATUM: 03.2019. LIST: 1 LISTOVA: 1

MARIJAN ILIJAŠIĆ
mag.ing.el.
E 2797
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE